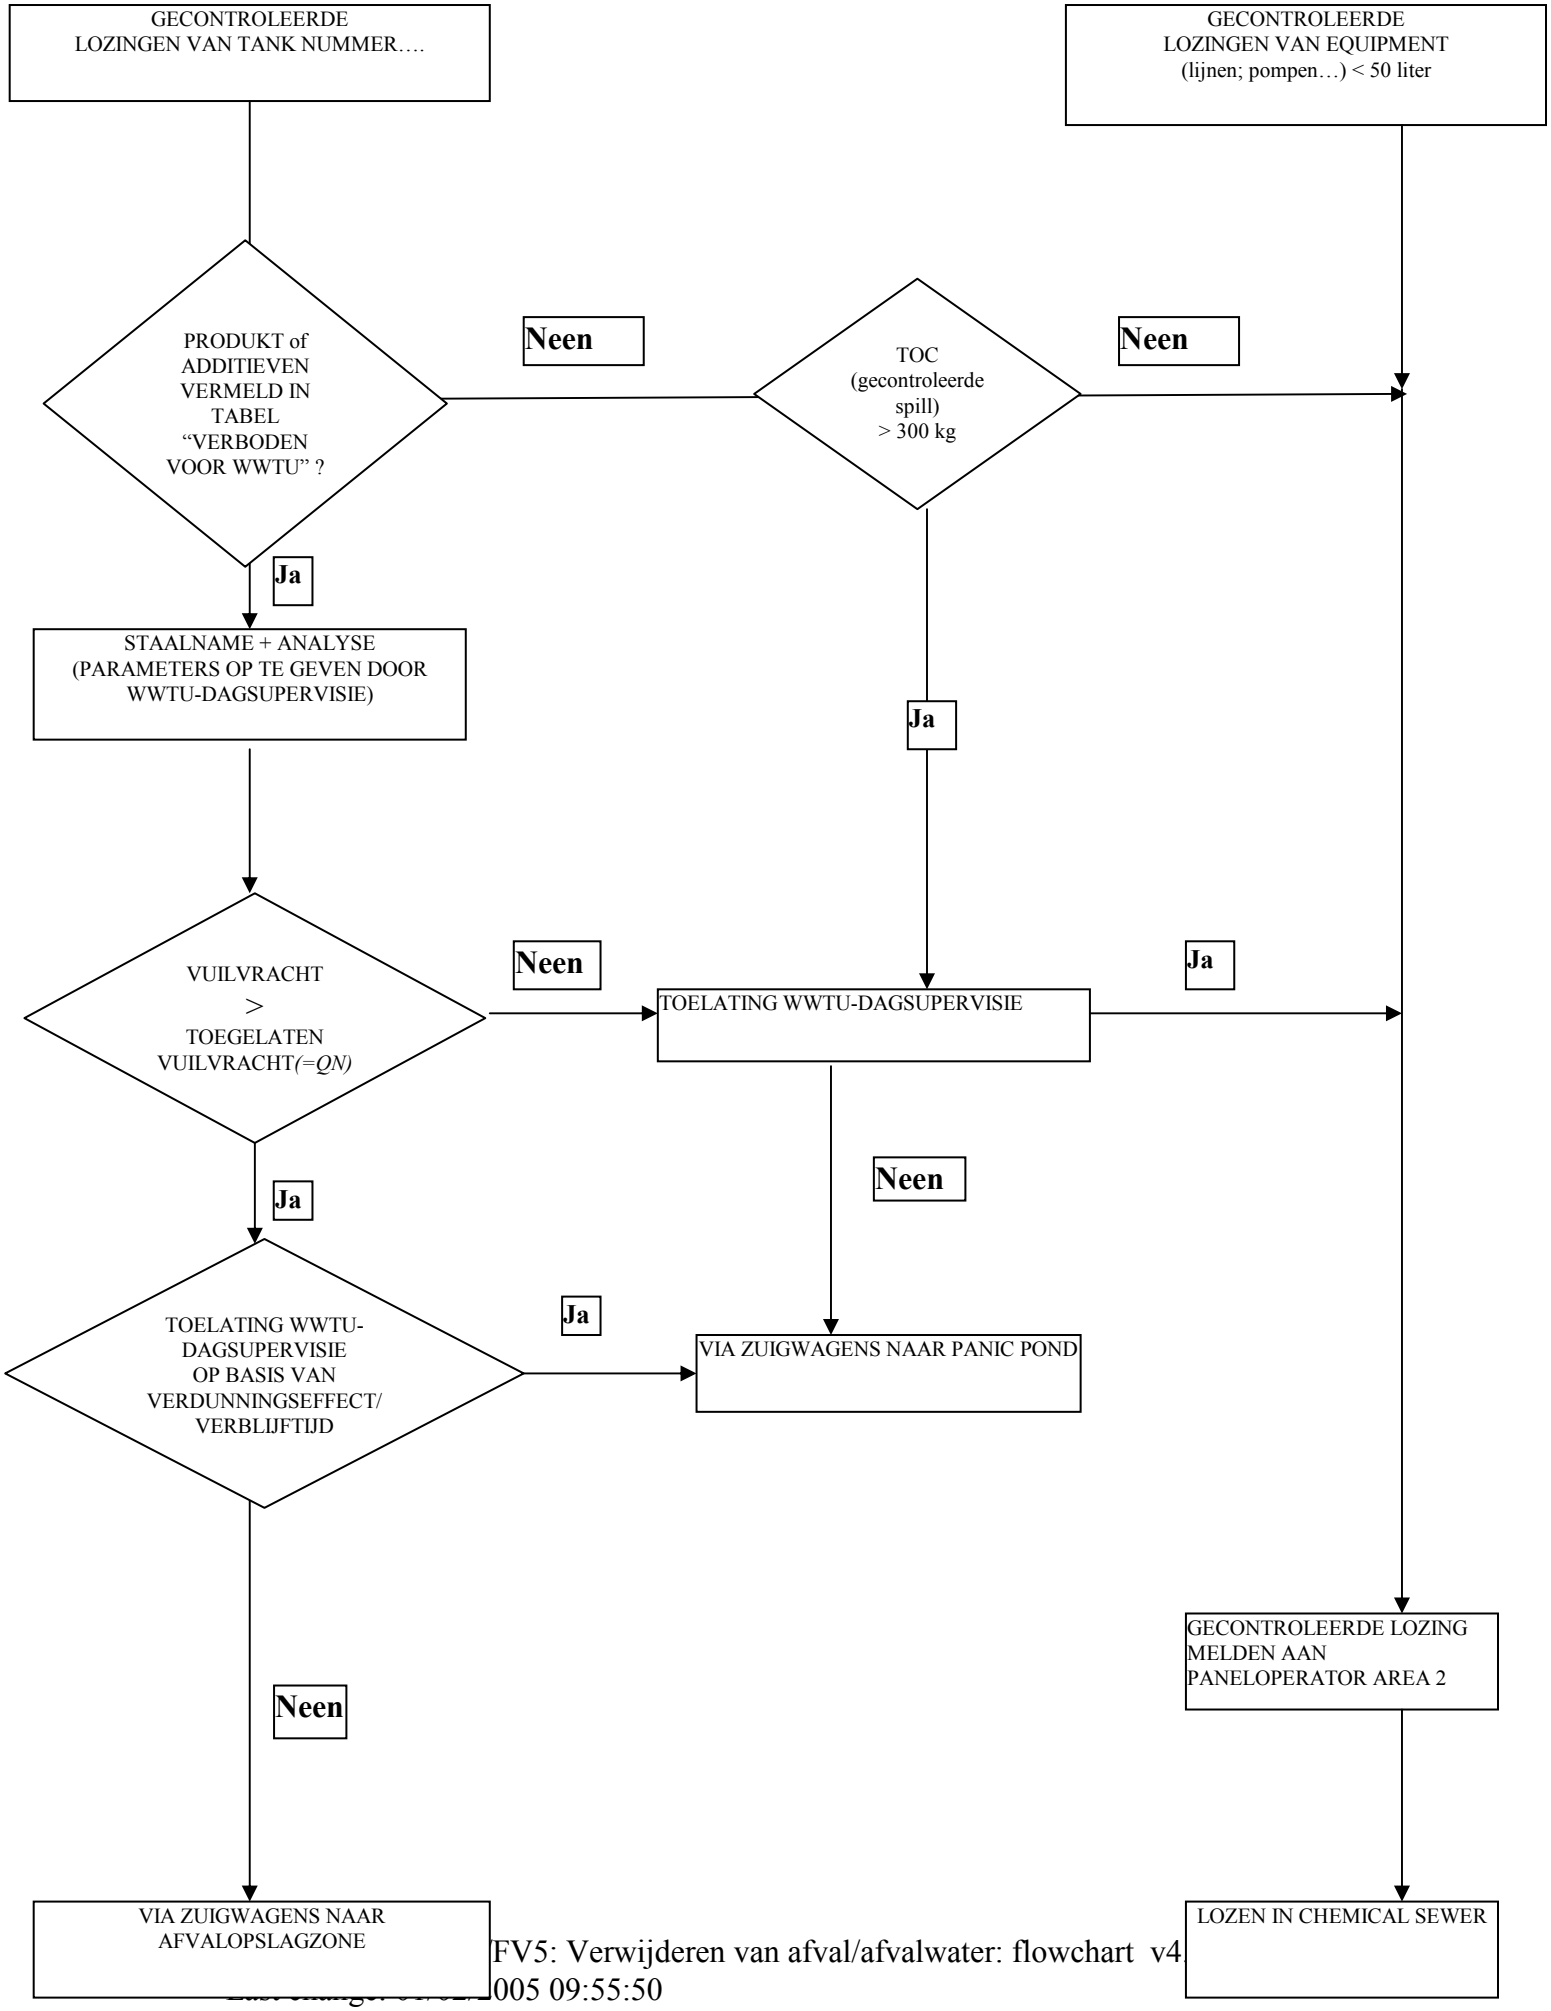
GECONTROLEERDE LOZINGEN VAN TANK NUMMER….
GECONTROLEERDE LOZINGEN VAN EQUIPMENT (lijnen; pompen…) < 50 liter
PRODUKT of ADDITIEVEN VERMELD IN TABEL "VERBODEN VOOR WWTU" ?
Neen
TOC (gecontroleerde spill) > 300 kg
Neen
Ja
STAALNAME + ANALYSE (PARAMETERS OP TE GEVEN DOOR WWTU-DAGSUPERVISIE)
Ja
VUILVRACHT > TOEGELATEN VUILVRACHT(=QN)
Neen
TOELATING WWTU-DAGSUPERVISIE
Ja
Neen
Ja
TOELATING WWTU-DAGSUPERVISIE OP BASIS VAN VERDUNNINGSEFFECT/ VERBLIJFTIJD
Ja
VIA ZUIGWAGENS NAAR PANIC POND
GECONTROLEERDE LOZING MELDEN AAN PANELOPERATOR AREA 2
Neen
VIA ZUIGWAGENS NAAR AFVALOPSLAGZONE
LOZEN IN CHEMICAL SEWER